


# 処理工程

JARUS-11型 《回分式活性汚泥方式フローシート》

## 農業集落排水事業 北部地区水処理センターフローシート

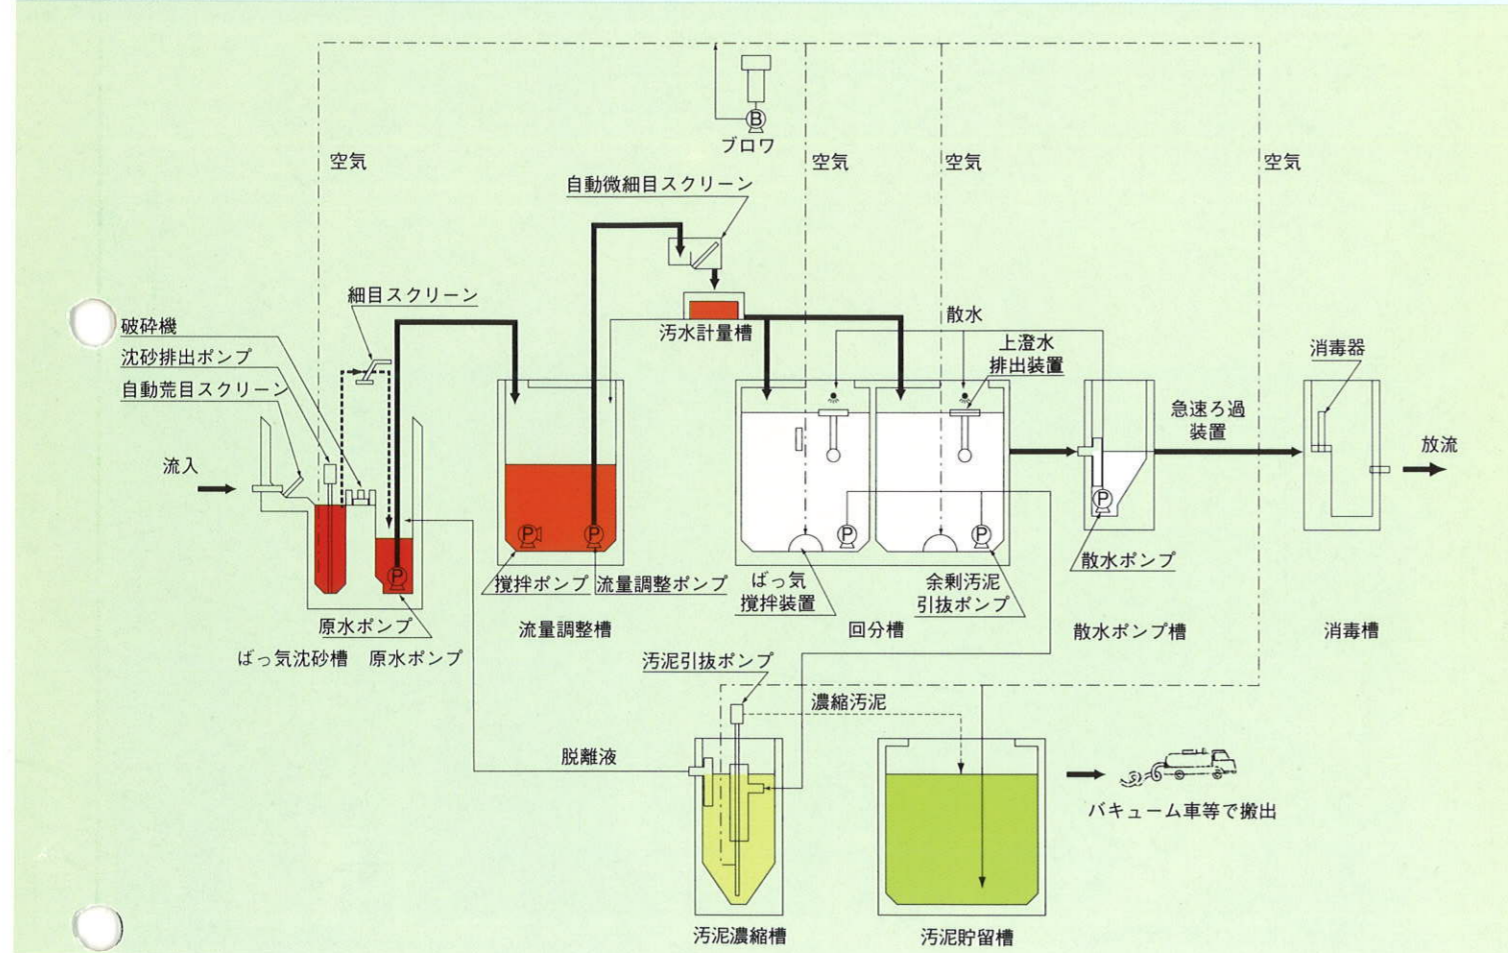

- 汚水中の汚物等を除去し、原水ポンプの破損及び後段の処理槽等の機能低下を防止します。
- 汚水中の土砂類を排除します。
- 汚水中の汚物等を破砕し、処理の安定化を図ります。
- 流量調整槽へ汚水を移送します。ただし、流入管底が浅く自然流下により流量調整槽に移送させることができる場合は不要となります。
- 汚水を一時貯留し、流量及び水質の変動を平準化するとともに、回分槽への汚水の移送を間欠的に行います。
- 微細な汚物等を除去します。
- 汚水を流入させるとともに、槽に設置したばっ気攪拌装置により空気を供給し、併せて汚水と活性汚泥を混合することにより汚水が好気性処理されます。次に混合液中の汚泥を沈降させて固液分離を行った後、上澄水排出装置により清澄な処理水を得ます。
- 回分槽内の上澄水排出装置の着水範囲内のスカムを排除するため、散水用に処理水を一時貯留します。
- 塩素剤により、処理水の消毒を行います。
- 引抜き汚泥を濃縮します。また、汚泥濃縮装置とすることもできます。
- 濃縮汚泥を搬出するまで貯留します。



処理水計量槽

急速ろ過装置

非常用エンジンポンプ

