


農集排資源循環統合補助事業 大福田地区処理施設

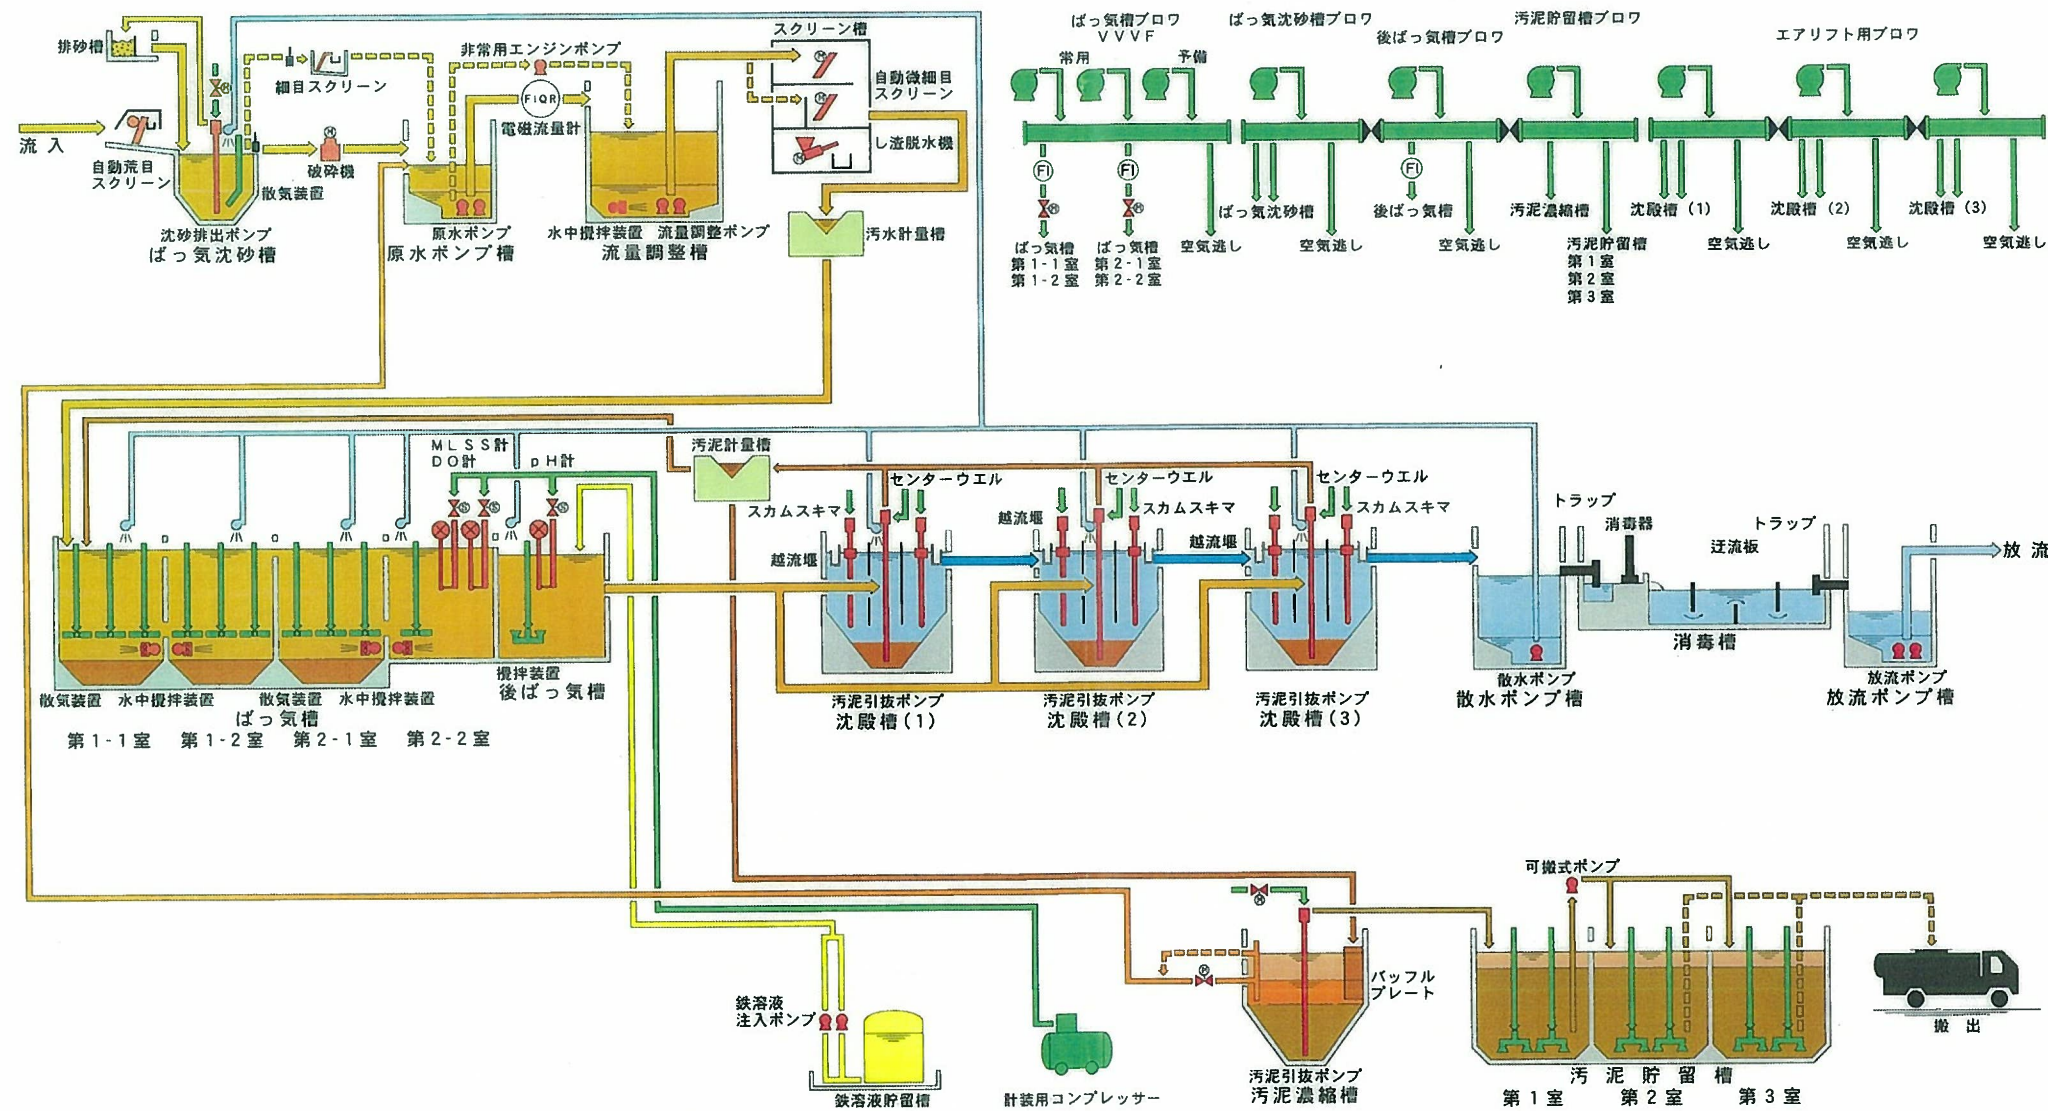

概要
型式 : J A R U S - XIV_H 型
処理方式 : DO制御連続流入間欠ばっ気方式
処理対象 : し尿及び生活雑排水
対象人員 : 590人
計画日平均汚水量 : 160 m³/日

流入水質 : B O D 200mg/L
S S 200mg/L
放流水質 : B O D 10mg/L
S S 15mg/L

管理者 : 五 霞 町
竣工 : 平成23年 3 月